


## System osłony złączowej do telekomunikacyjnych sieci miedzianych utrzymywanych pod ciśnieniem

### TELECOM OUTSIDE PLANT

- Termokurczliwa, kompozytowa osłona złączowa do klimatycznej i mechanicznej ochrony złączy w telefonicznych sieciach bezciśnieniowych - do kabli napowietrznych, ziemnych lub kanałowych, żelowanych bądź nie żelowanych, o powłokach polietylenowych, ołowianych, stalowych lub aluminiowych
- Wielowarstwowa struktura arkusza typu Rayfort zapewnia doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas instalacji i w czasie późniejszej eksploatacji
- Zintegrowana z osłoną bariera przeciwwilgociowa całkowicie odtwarza strukturę powłoki kabla w obszarze całego złącza
- Klej termotopliwy zapewnia wodoszczelne połączenie osłony z powłoką kablową
- Wkładka wewnętrzna izoluje ośrodek złącza i nadaje mu odpowiedni kształt
- Po zastosowaniu trójpalczastej klamry z klejem termotopliwym, z każdej strony osłony można wprowadzić do 3 kabli
- Wbudowane w osłonę wskaźniki instalacyjne: farba termochromatyczna na powierzchni arkusza, wypływ kleju termotopliwego na końcach osłony oraz białe linie przy spince metalowej
- Szeroki zakres wielkości osłon umożliwia wykonywanie złączy o pojemności do 800 par
- Nieograniczony czas magazynowania osłon

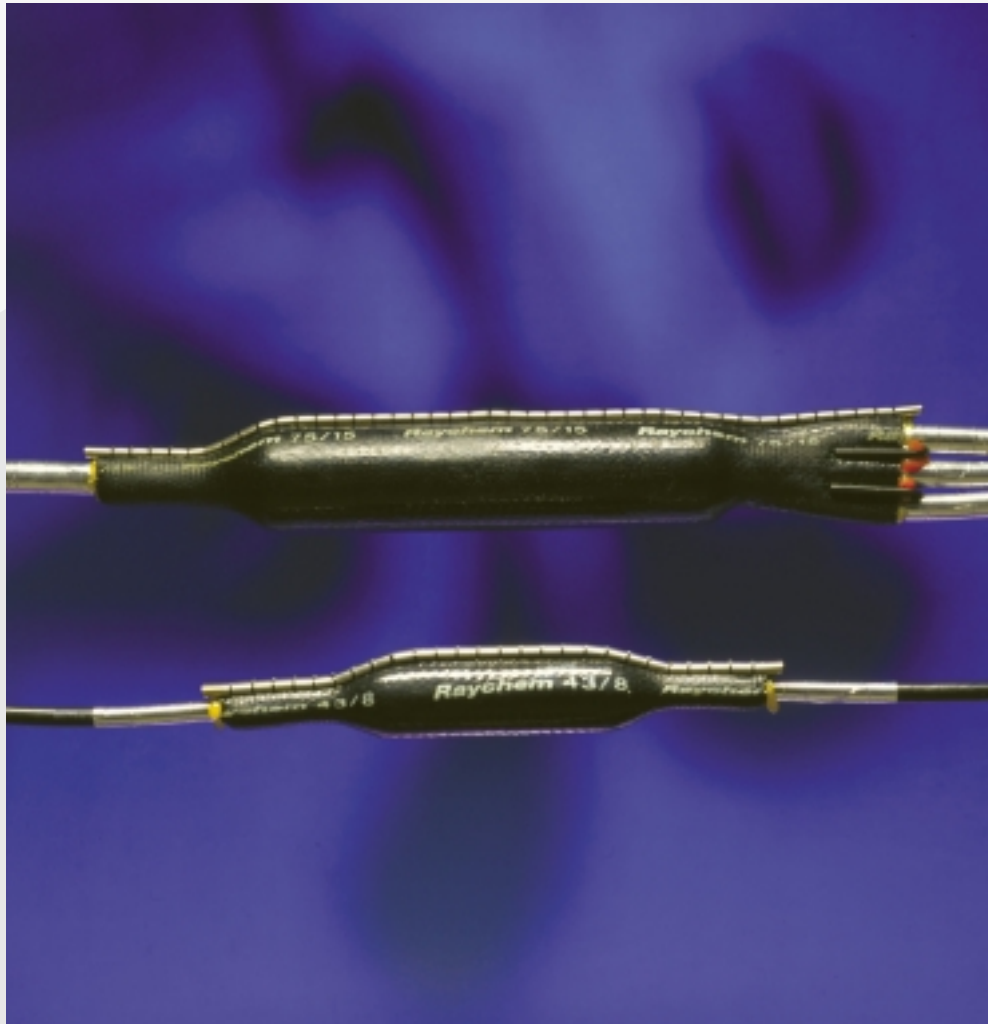


XAGA 500

# XAGA 500

## Wielkości osłony/ Informacje dotyczące zamawiania

(wymiary w tabeli podano w milimetrach)

Oznaczenie wyrobu	Maks. średnica osrodka złącza (A)	Min. średnica zewnętrzna kabla (B)	Nominalna długość osrodka złącza (L)
XAGA 500-43/8-150-PO	43	8	150
XAGA 500-43/8-300	43	8	300
XAGA 500-55/12-150	55	12	150
XAGA 500-55/12-300-PO	55	12	300
XAGA 500-75/15-240	75	15	240
XAGA 500-75/15-300-PO	75	15	300
XAGA 500-75/15-400	75	15	400
XAGA 500-100/25-260	100	25	260
XAGA 500-100/25-460-PO	100	25	460
XAGA 500-100/25-500	100	25	500
XAGA 500-125/30-265	125	30	265
XAGA 500-125/30-460-PO	125	30	460
XAGA 500-125/30-500	125	30	500




### Skład zestawu



- Arkusz termokurczliwy
- Spinki suwakowe z łącznikiem
- Elastyczna wkładka ochronna
- Chusteczka czyszcząca
- Pasek płótna ściernego
- Środek suszący (żel krzemionkowy)
- Folia aluminiowa
- Zestaw do odgałęzień
- Przewód do łączenia ekranów kabli
- Instrukcja montażowa


### Skład zestawu BOKT do odgałęzień

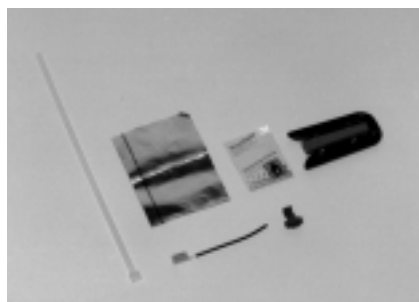

- Klamra do odgałęzień
- Przewód i zacisk do łączenia ekranów kabli
- Chusteczka czyszcząca
- Folia aluminiowa
- Opaska kablowa

### \* Uwagi dla złączy odgałęźnych

1. Standardowy zestaw osłony XAGA 500 służy do wykonywania złączy odgałęźnych zawierających maksymalnie 2 kable z jednej strony osłony. Do wykonania złącza z większą ilością kabli dla każdego dodatkowego kabla niezbędny jest dodatkowy zestaw do odgałęzień (BOKT-5S lub 5M).
2. Dla złączy z dwoma lub większą ilością kabli umieszczonych z jednej strony osłony należy obliczyć efektywną średnicę kabli. Do sumy średnic kabli należy dodać 6 mm dla każdej małej klamry (5S) lub 8 mm dla każdej średniej klamry (5M). W żadnym przypadku całkowita średnica nie może przekroczyć maksymalnej średnicy osrodka złącza - wymiar "A" w tabeli (patrz rysunek poniżej).

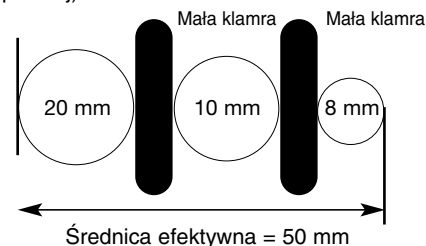

W podanym przykładzie należy zastosować zestaw XAGA 500-75/15-xxx o długości dobranej do długości osrodka złącza „L”.

### Informacja na temat doboru/zamawiania zestawu BOKT

Oznaczenie zestawu	Zakres zastosowań zestawu
BOKT-5S-43/8-75/15	XAGA 500-43/8-xxx i XAGA 500-75/15-xxx
BOKT-5M-92/25-125/30	XAGA 500-100/25-xxx i XAGA 500-125/30-xxx

### \* Uwaga dla złączy żelowanych (opcja)

Możliwy jest zakup specjalnego żelu RSS oraz elementów zestawu do wypełniania osrodka złącza, oferowanych jako XAGA-500-xx/xx-xxx-S.

Tyco i XAGA są znakami handlowymi.

Pokazane tu w celach ilustracyjnych informacje, rysunki i schematy są według nas wiarygodne. Jednakże firma Tyco Electronics nie gwarantuje ich dokładności i kompletności oraz nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej z ich użyciem. Zobowiązania firmy Tyco Electronics mogą być jedynie takie, jakie zostały wyspecyfikowane w "Standard Terms and Conditions of Sale" firmy Tyco Electronics dla niniejszego wyrobu i w żadnym przypadku firma Tyco Electronics nie będzie odpowiedzialna za jakiegokolwiek przypadkowe, bezpośrednie lub wynikowe uszkodzenia powstałe w następstwie sprzedaży, odsprzedaży, użycia lub nieprawidłowego użycia tego wyrobu. Użytkownicy wyrobów firmy Tyco Electronics powinni sami dokonać oszacowania w celu określenia przydatności każdego takiego wyrobu do konkretnego zastosowania.

**Tyco Electronics Raychem NV**  
**Telecom Outside Plant**  
 Diestsesteenweg 692  
 3010 Kessel-Lo, Belgium  
 Tel.: 32-16-351 011  
 Fax: 32-16-351 697  
 www.tycoelectronics.com

**Raychem Polska Sp. z o.o.**  
 Ul. Postępu 2  
 02-676 Warszawa  
 Tel.: 48-22- 45 76 750  
 Fax: 48-22- 45 76 760  
 dsitarz@tycoelectronics.com  
 www.telecomosp.pl